

ZH-43543**54 路电池巡检检测仪****使用说明书**

关键词： 电池巡检、直流检测、多路电压检测、RS485 通讯、MODBUS 协议、电池采集模块

一、产品概述

本产品为一款专门针对直流供电系统中的电池组电压进行巡检的采集仪，内部测量电路采用高精度 A/D 完成，每个测量端口均采用光藕进行隔离，同时本设备采用高精度、高耐压隔离变送器，对电池信号上串进的共模与差模干扰信号具有完全抑制作用，保证测量有良好的安全稳定性与高精度，每台检测仪可巡检 54 节单体电池电压及电池充放电电流和电池（环境）温度，用户可根据需要配置多台电池巡检仪，每组最大检测 864 节电池，单体电池个数可由中央主监控由软件进行设置；单体电池电压可通用检测 2V 等级的蓄电池。各检测仪板可通过 RS485 口与中央主监控相连，这种模块化总线集散系统设计使安装、维护工作变得十分简单快捷，标准 MODBUS-RTU 通讯协议。

- 24 节电池电压全隔离检测，抗共模与差模干扰能力强；可多单元并机使用；
- 稳定性好，测量精度不受环境温度影响；
- 具有 2 路电池环境温度与 1 路电池充放电电流检测；
- UPS/EPS 系统电池电压全隔离检测；
- 交直流电源供电，精度优于 0.2 级；

二、产品型号

ZH-43543-19 54 节电池组检测，MODBUS 协议；

三、性能指标


- 精度等级：0.2%；
- 监测电压范围：0.5-3V(模块总电压<160V,电池单体电压累加所得)；
- 输入阻抗：>100K；
- 工作温度：-20~65℃；
- 温度检测范围：-30~100℃(误差 0.5℃,由本公司提供的温度传感器)
- 数据更新时间：<8S(每通道<150mS)；
- 辅助电源：42-300VDC 或 36-250VAC；
- 额定功耗：<5W；
- 输出接口：RS485；
- 数据输出：54 路电池电压、总电压、充放电电流数据；
- 通讯波特率：4800、9600、19200bps；
- 数据格式：无校验、8 个数据位、1 个停止位
- 通讯协议：Modbus-RTU 协议；
- 尺寸大小：190mm×126mm×37.5mm；
- 重量：<500g；
- 单体电池范围与温度关系误差值；

温度：10~40℃ 电池电压：1~3V	≤5mv
温度：-20~65℃ 电池电压：1~3V	≤20mv

四、产品外观与安装尺寸



图一、产品实物图

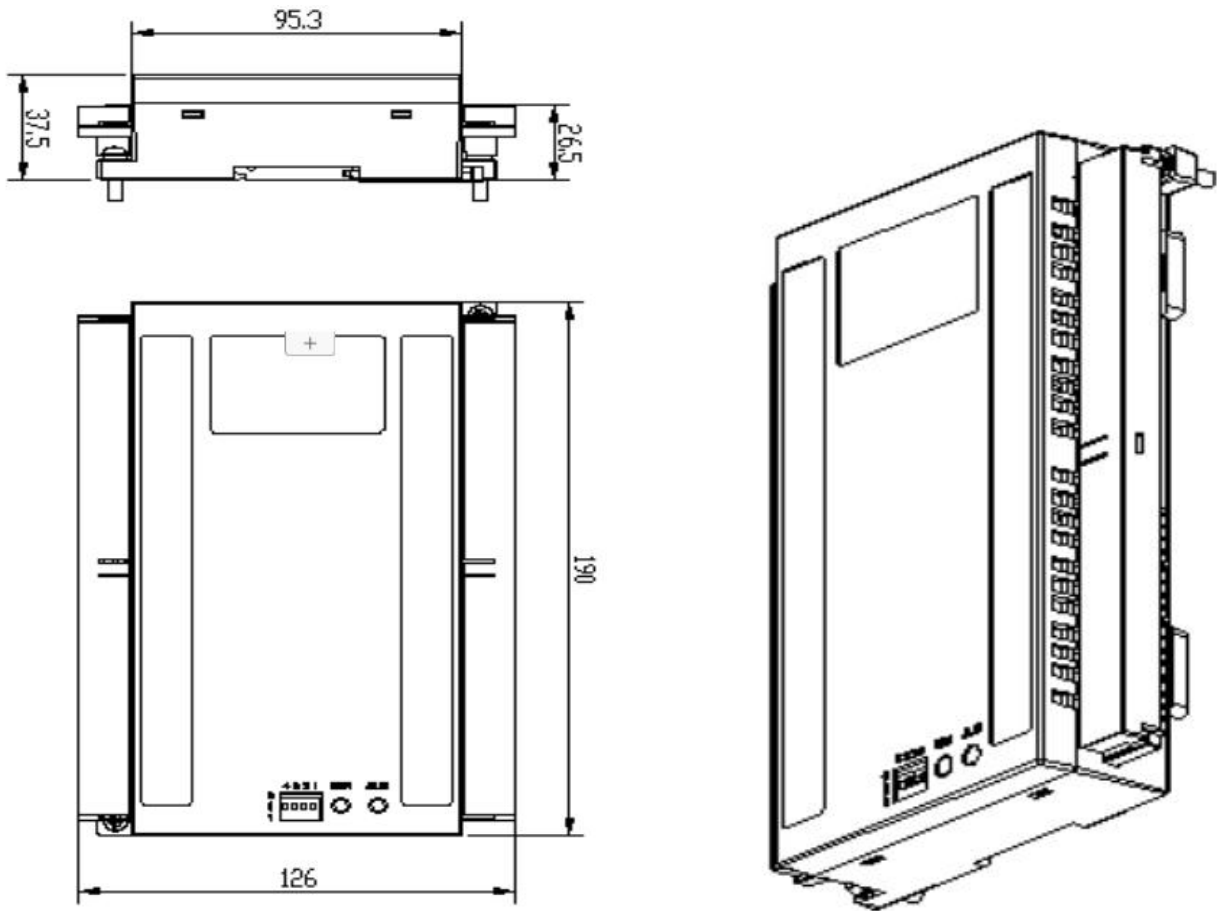

图二、外形与安装尺寸(单位: mm 安装方式: 螺钉固定)

五、产品接线说明

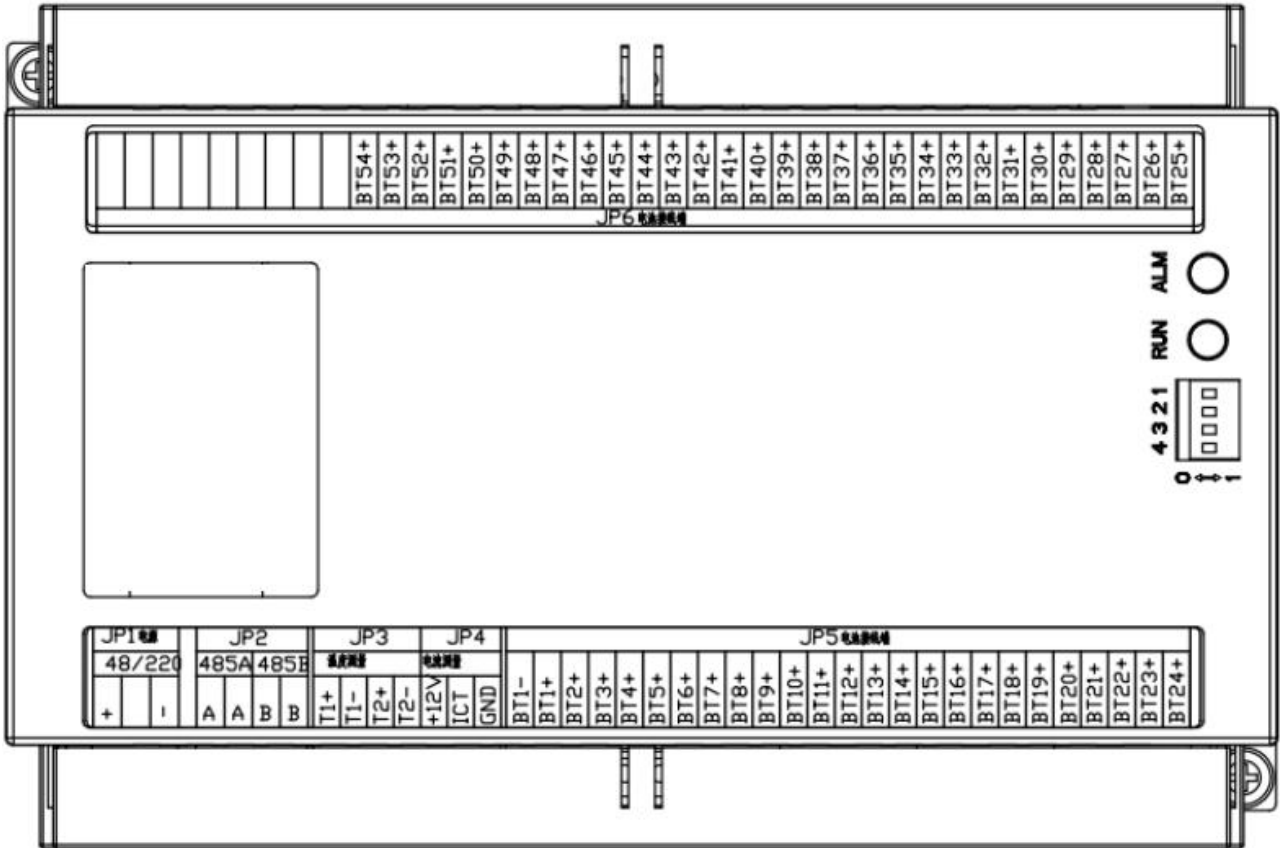



表 1、端子号接线定义

插座名称	引脚	标号	定义	备注
JP1	1	+	电源正	工作电源
	2			
	3	-	电源负	
JP2	1	地	通讯地	RS485 通讯端口，运行灯正确通讯上后 1 秒闪一次，通讯失败 1 秒闪 5 次；
	2			
	3	A	485 正	
	4	B	485 负	
JP3	1	T1+	温度探头正	温度探头接口 (温度探头接线不分正负)
	2	T1-	温度探头负	
	3	T2+	温度探头正	
	4	T2-	温度探头负	
JP4	1	+12V	电流传感器电源正	霍尔输出 2.5±2V
	2	ICT	电流传感器输入	
	3	GND	电流传感器电源地	
JP5	1	BT-	电池组负 (或为第一节电池负)	单体电池接口 (24 节电池)
	2	B1+	第 1 节电池正	
	3	B2+	第 2 节电池正	
	4	B3+	第 3 节电池正	
	5	B4+	第 4 节电池正	
	6	B5+	第 5 节电池正	

	7	B6+	第 6 节电池正
	8	B7+	第 7 节电池正
	9	B8+	第 8 节电池正
	10	B9+	第 9 节电池正
	11	B10+	第 10 节电池正
	12	B11+	第 11 节电池正
	13	B12+	第 12 节电池正

	22	B21+	第 21 节电池正
	23	B22+	第 22 节电池正
	24	B23+	第 23 节电池正
	25	B24+	第 24 节电池正
JP6	1	B25+	第 25 节电池正
	2	B26+	第 26 节电池正
	3	B27+	第 27 节电池正

	28	B52+	第 52 节电池正
	29	B53+	第 53 节电池正
	30	B54+	第 54 节电池正

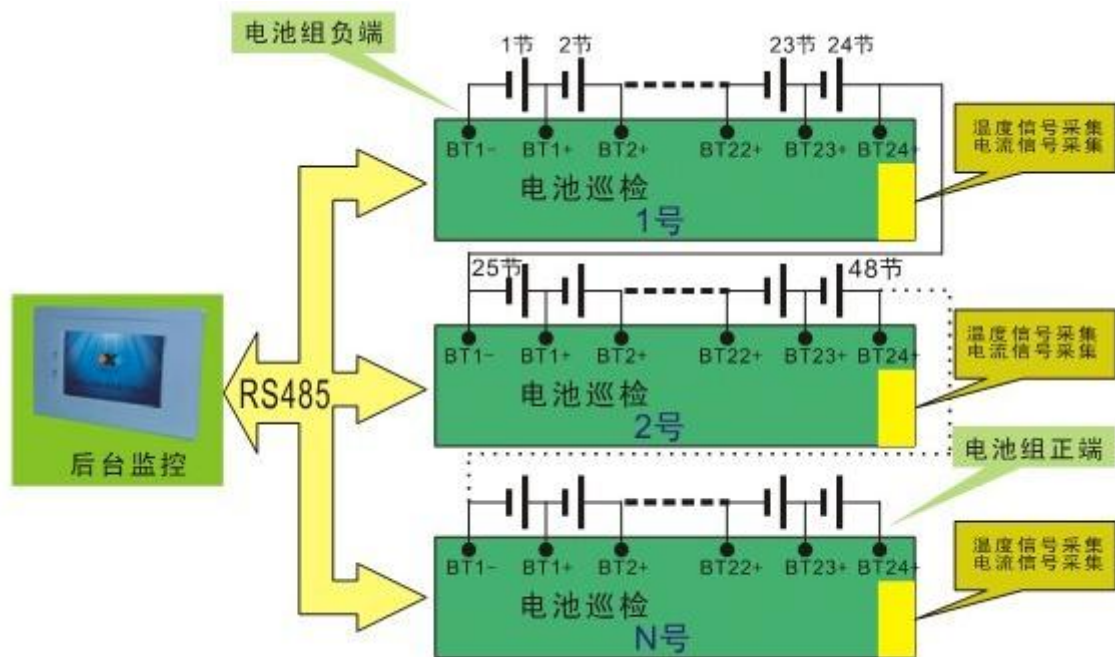

四、产品接线参考图

六、MODBUS 通讯协议

1、报文格式

(1)、功能码 0x03---查询从设备寄存器内容 (广播地址为 FA)

主设备报文

从设备地址	(0x01-0xF9)	1 字节)
功能码	(0x03)	1 字节)

起始寄存器地址	(2 字节)
寄存器个数	(2 字节)
CRC 校验码	(2 字节)

从设备正确报文

从设备地址	(0x01-0xF9	1 字节)
功能码	(0x03	1 字节)
数据区字节数	(2*寄存器个数 1 字节)	
数据区	(寄存器内容 2*寄存器个数字节)	
CRC 校验码	(2 字节)	

(2)、功能码 0x06---重置单一寄存器

主设备报文

从设备地址	(0x01-0xF9	1 字节)
功能码	(0x06	1 字节)
起始寄存器地址	(2 字节)	
写入寄存器的数据	(2 字节)	
CRC 校验码	(2 字节)	

从设备正确报文

从设备地址	(0x01-0xFF	1 字节)
功能码	(0x06	1 字节)
起始寄存器地址	(2 字节)	
写入寄存器的数据	(2 字节)	
CRC 校验码	(2 字节)	

注：1、CRC 检验码低位在前、高位在后，寄存器地址，寄存器个数，数据均为高位在前、低位在后；
 2、寄存器字长为 16bit(两个字节)

2、寄存器说明与命令格式

(1)、电参量数据寄存器定义表

寄存器地址(Hex)	寄存器内容	寄存器个数	寄存器状态	备注
01FE	软件版本	1	只读	
01FF	串口校验方式	1	只读	0/1/2 分别对应无/奇/偶/校验方式
0200	温度值 1	1	只读	有符号整型，温度=测量值/100，单位为℃，负数补码表示。当返回值为 0x7FFF 时表示温度传感器未接入。
0201	温度值 2	1	只读	
0202	电流	1	只读	数据类型为有符号整型，电流=测量值/10 当返回值为 0x7FFF 时表示温度传感器未接入
0203	电池组总电压	1	只读	电压=测量值/10,单位 V
0204	第 1 节电池电压	1	只读	电压=测量值/1000
0205	第 2 节电池电压	1	只读	
0206	第 3 节电池电压	1	只读	
0207	第 4 节电池电压	1	只读	
0208	第 5 节电池电压	1	只读	
0209	第 6 节电池电压	1	只读	

020A	第 7 节电池电压	1	只读
020B	第 8 节电池电压	1	只读
020C	第 9 节电池电压	1	只读
020D	第 10 节电池电压	1	只读
020E	第 11 节电池电压	1	只读
020F	第 12 节电池电压	1	只读
0210	第 13 节电池电压	1	只读
0211	第 14 节电池电压	1	只读
0212	第 15 节电池电压	1	只读
0213	第 16 节电池电压	1	只读
0214	第 17 节电池电压	1	只读
0215	第 18 节电池电压	1	只读
0216	第 19 节电池电压	1	只读
0217	第 20 节电池电压	1	只读
0218	第 21 节电池电压	1	只读
...
0238	第 53 节电池电压	1	只读
0239	第 54 节电池电压	1	只读

(2)、修改基本地址寄存器定义表(广播地址为 FAH)

寄存器地址(Hex)	寄存器内容	寄存器个数	寄存器状态	数据范围
14F5H(5365)	基本地址	1	写	0—FFFFH

检测仪的产品地址号=基本地址+拨码开关地址+1;基本地址默认为 111,拨码开关设置地址默认为 0,所以产品最后默认地址为 112 (70H); 以下拨码开关代表地址是在基本地址为 111 的基础上设置的举例;

拨码开关	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

(3)、其它功能寄存器定义表

寄存器地址(Hex)	寄存器内容	寄存器个数	寄存器状态	数据范围
14F6H(5366)	电池总路数	1	读	设置总电池节数,参数范围不大于 54
14F7H(5367)	电池类型	1	读	T_DATA 值为“2”代表 2V 电池。
14F8H(5368)	奇偶校验方式	1	读/写	0--无校验; 1--奇校验; 2--偶校验; 默认为: 无校验
14F9H(5369)	波特率	1	读/写	1--2400bps; 2--4800bps; 3--9600bps; 4--19200bps; 默认: 9600bps

8865H(34917)	电池节数设置	1	读/写	电池节数, 范围 1~24, 参数默认 24。
5006H(20486)	读取电流量程	1	读/写	单位为 A, 参数=实际量程*10 (如量程为 200A 时, 参数为 2000)。参数范围: 30A~3000A。默认为 200A。

(4)、命令举例

命令中所有寄存器地址字节、寄存器个数字节、数据字节高位在前, 低位在后; CRC 校验码低位字节在前, 高位字节在后;

A: 读所有 54 组电池数据发送命令举例:

从设备地址	功能码	起始寄存器地址		寄存器个数		CRC-L	CRC-H
70H	03H	02H	04H	00H	36H	8FH	44H

说明: 从寄存器 0203H 开始连续读 24 个寄存器数据, 每一路电池数据占用一个寄存器; 数据返回格式:

从设备地址	功能码	数据区字节个数	返回数据区	CRC-L	CRC-H
70H	03H	6CH	XX	XX

说明: 数据区总共有 54 组数据, 108 个字节; CRC 校验码要根据实际数据得出;

B: 修改基本地址命令举例: (地址由原来的 111 号变为 01 号)

从设备地址	功能码	起始寄存器地址		写入寄存器的数据		CRC-L	CRC-H
70H	06H	14H	F5H	00H	01H	57H	29H

数据返回格式:



从设备地址	功能码	起始寄存器地址		寄存器个数		CRC-L	CRC-H
70H	06H	14H	F5H	00H	01H	57H	29H

注: 本产品有基本地址号强行读取命令: FA 03 88 66 00 01 5A 3E, 可强行读出产品的基本地址号; 检测仪的产品地址号 = 基本地址 + 拨码开关地址 + 1。

七、其它接口配置说明


7.1、温度测量接线

标配 2 根 3m 长温度线: 规格 QWXS-103F-3435-3000

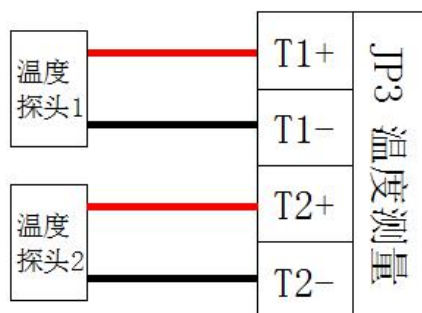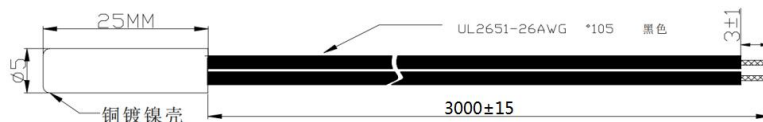

注: 温度探头接线不分正负

7.2、电流测量

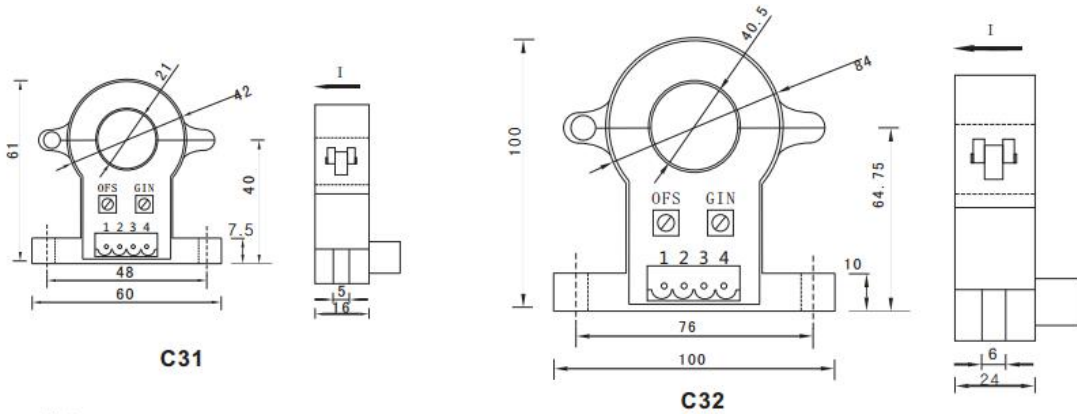

OFS: 零点 GIN: 增益 注: 零点/增益值出厂时已调好, 非特殊情况请勿随意调整
 霍尔电流传感器接线端子定义表

1脚	“+” 正工作电源
2脚	“-” 负工作电源
3脚	“M” 测量输出端
4脚	“G” 公共接地端

注: 单电源工作时, 2脚为空, 4脚为供电/输出的公共地

八、常见错误及处理方法

问题	解决办法
RUN 指示灯不亮	检查电源是否接好
RUN 指示灯快速闪动, 产品通讯中断	检查通讯端口设置是否正常 检查设置的地址与接入的地址是否相符 检查通讯线是否接反, 断线
通讯中断率偏高	检查设备地线是否接好 检查通讯线缆是否与功率线缆、电池线等较近而受到干扰
最后几节电池无电压; 例如, 第20~24节无电池电压	检查电池节数设置, 请将节数设置改为所需节数; 例如: 电池节数被改为19节, 则第20~24节无数据
相邻2节以上电池电压偏差大或无电压	请检查电池接线是否存在松动、断裂等现象; 请检查保险丝是否存在松动、开路等现象

附 1: MODBUS_CRC16 检验码计算方法

循环冗余校验CRC区为2字节, 含一个16位二进制数据。由发送设备计算CRC值, 并把计算值附在信息中, 接收设备在接收信息时, 重新计算CRC值, 并把计算值与接收的在CRC区中实际值进行比较, 若两者不相同, 则产生一个错误。

CRC开始时先把寄存器的16位全部置成“1”, 然后把相邻2个8位字节的数据放入当前寄存器中, 只有每个字符的8位数据用作产生CRC, 起始位, 停止位和奇偶校验位不加入到CRC中。

产生CRC期间, 每8位数据与寄存器中值进行异或运算, 其结果向右移一位(向LSB方向), 并用“0”填入MSB, 检测LSB, 若LSB为“1”则与预置的固定值异或, 若LSB为“0”则不作异或运算。

重复上述过程, 直至移位8次, 完成第8次移位后, 下一个8位数据, 与该寄存器的当前值异或, 在

所有信息处理完后，寄存器中的最终值为CRC值。

产生CRC的过程：

1. 把16位CRC寄存器置成FFFFH.
2. 第一个8位数据与CRC寄存器低8位进行异或运算，把结果放入CRC寄存器。
3. CRC寄存器向右移一位，MSB填零，检查LSB.
4. (若LSB为0):重复3，再右移一位。
(若LSB为1):CRC寄存器与A001 H 进行异或运算
5. 重复3和4直至完成8次移位，完成8位字节的处理。
6. 重复2至5步，处理下一个8位数据，直至全部字节处理完毕。
7. CRC寄存器的最终值为CRC值。
8. 把CRC值放入信息时，高8位和低8位应分开放置。

版本：V21.7