

谐波复费率多功能电力仪表 用户手册

一、产品简介

谐波复费率多功能电力仪表，一种具有可编程测量、显示、RS485 数字通讯和电能脉冲输出的多功能智能电力仪表，能够完成三相电参量测量(三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等)、谐波测量、电网质量分析(电压波峰系数，电流 K 系数，电压波形因子，电压电流不平衡度，电压电流序量等)、四象限电能计量、复费率电能计量、最大需量记录、SOE 事件记录、数据显示、采集及传输，可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度 0.5 级，实现 LCD 现场显示和远程 RS-485 数字接口通讯，采用标准 MODBUS-RTU 通讯协议。

谐波复费率多功能电力仪表具备多种扩展功能供选配：4 路模拟量变送输出、4 路继电器输出(可作为本地电参量报警或远程遥控输出)、4 路开关量输入、1 路外部温度测量、第 2 路 RS485 通信接口。

二、技术参数

参数		性能	
输入 测量	接线	三相四线/三相三线	
	电压	量程	AC400V/100V
		过载	持续:1.2 倍，瞬时:2 倍/1S
		功耗	<0.3VA
		阻抗	>1.8MΩ
		精度	RSM 测量，精度 0.2 级
	电流	量程	AC5A/1A
		过载	持续:1.2 倍，瞬时:10 倍/5S
		功耗	<0.4VA
		阻抗	<15mΩ
		精度	RSM 测量，精度 0.2 级
	频率	45-65HZ，精度±0.02HZ	
	功率	有功功率 0.5 级、无功功率 1 级、功率因数 0.5 级	
	电能	本月、上月、上上月复费率电能；有功电能 0.5 级、无功电能 1 级	
	谐波	电压及电流 2~31 次谐波，精度 1%	
SOE 事件记录	保存最近的 64 条 SOE 事件记录		
需量	记录最大有功功率，无功功率，视在功率需量及发生时间		
温度	测量范围-40~120℃，精度±0.5℃		
输出 模块	电能脉冲输出	无源光耦集电极开路输出，脉冲常数 3600	
	通讯	RS485 通讯接口，MODBUS-RTU 协议，通讯波特率 1200~19200	
	开关量输出(选配)	4 路继电器输出，触点容量 AC250V/3A，DC30V/3A	
	开关量输入(选配)	4 路无源干节点输入	
	变送输出(选配)	4 路(DC0~20mA、DC4~20mA、DC0~5V 等)变送输出，精度 0.5 级	
辅助电源	AC/DC85-265V、AC380V±5%，<5VA		
显示	FSTN LCD 或 LED 显示		
环境	工作温度:-10-55℃，储存温度:-20-85℃		
安全	绝缘:信号、电源、输出端子对壳电阻>5MΩ 耐压:信号输入、电源、输出间>2KV		

三、安装与接线

3.1 仪表尺寸


外型代号	外型尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	最小安装距离		深度 (mm)
			水平(mm)	垂直(mm)	
42	120×120	111×111	120	120	80
96	96×96	91×91	96	96	80
80	80×80	76×76	80	80	80
72	72×72	67×67	72	72	95

说明：42, 96 可选全部扩展功能；72 可选扩展功能：2 路开关量输入 2 路开关量输出；80 只有标配。

3.2 安装方法

- (1) 在固定配电柜开开孔尺寸大小的孔；
- (2) 取出仪表，松开螺丝，取下固定支架；
- (3) 仪表由前插入安装孔；
- (4) 插入仪表固定支架，并拧紧螺丝固定仪表。

3.3 端子接线

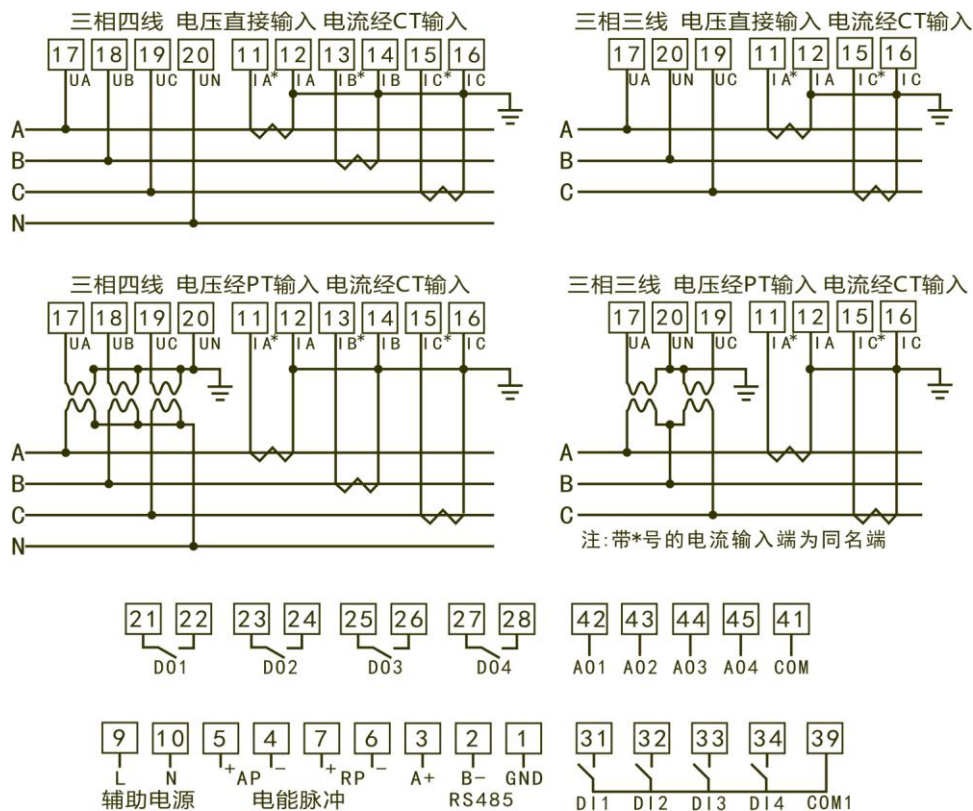

说明：如与仪表壳体接线图不一致，请以仪表壳体接线图为准！

(1) 电压输入：输入电压不要高于产品的额定输入电压（100V 或 400V），否则应考虑使用 PT，为了便于维护，建议使用接线排。

(2) 电流输入：11、13、15 为电流互感器的进线端，*表示为电流同名端(进线端)。标准额定输入电流为 5A，大于 5A 的情况应使用外部 CT。如果使用的 CT 上连有其它仪表，接线应采用串接方式。去除产品的电流输入连线之前，一定要先断开 CT 一次回路或者短接二次回路，为便于维护，建议使用接线排。

(3) 要确保输入电压、电流相序一致，方向一致；否则会出现数值和符号错误(功率和电能)！

(4) 仪表可以工作在三相四线方式或者三相三线方式，用户应根据现场使用情况选择相应的接线方式。

一般在没有中心线的情况下使用三相三线方式，在有中心线的情况下使用三相四线方式，三相三线可以只安装 2 个 CT (A 和 C 相)，三相四线需要安装三个 CT。仪表内可设置两种接线方式，实际接线方式和表内设置接线方式必须一致，否则仪表的测量数据不正确。

(5) 41、42、43、44、45 为模拟量变送输出，其中 41 模拟量输出的公共端；21、22、23、24、25、26、27、28 开关量输出；31、32、33、34、39 为开关量输入，其中 39 为开关量输入的公共端。4、5 有功电能脉冲输出，6、7 无功电能脉冲输出。

四、编程操作

4. 1 进入和退出编程状态

进入编程状态:

在测量显示状态时按住“**SET**”键约 3 秒钟，进入密码认证页面，使用“◀”键，“▲”键和“▼”键输入密码 (出厂默认用户密码为 1111)，再按“**SET**”键就进入编程状态页面。注意：如果输入密码按“**SET**”键后，退出到测量显示状态，则表示输入密码不正确。

退出编程状态:

在编程状态，一直按住“**SET**”键约 2 秒钟，退出编程状态，会提示用户选择是否保存设置值，“8.8.8.8”保存设置值，“8.8.8.8”不保存设置值。

4. 2 编程操作中按键的使用

功能键 **SET**: 确认设置值，进入下一项设置或退出设置。

位选键 ◀: 循环选定要设置的数码位，选定的数码位下会有一个下画线指示。

增加键 ▲: 改变选定数码位的数值(数码数值从 0 到 9 循环)。

减小键 ▼: 改变选定数码位的数值(数码数值从 9 到 0 循环)。

4. 3 设置参数说明

4. 3. 1 仪表运行参数设置(长按“**SET**”键 3 秒进入)

序号	序号内容说明	显示	范围
进入	进入菜单密码	8.8.8.8	0000~9999
	说明: 输入进入菜单的密码, 只有密码正确才能进入菜单, 出厂预设值为 1111		
1	接线方式	8.8.8.8	8.8.8.8、8.8.8.8
	说明: 8.8.8.8 三相三线接法、8.8.8.8 三相四线接法(一定要和实际的接线方式一致)		
2	电压倍率	8.8.8.8	1~9999
	说明: 本项设定线路所用 PT 的倍率, 出厂预设值为 1, 如线路所用 PT 为: 10kV/100V, 则该项值应设为 100		
3	电流倍率	8.8.8.8	1~9999
	说明: 本项设定线路所用 CT 的倍率, 出厂预设值为 1, 如线路所用 CT 为: 600A/5A, 则该项值应设为 120		
4	显示方式	8.8.8.8	0~99
	说明: 0 为固定显示方式, 手动切换显示项; 1~99 设置页面为自动切换, 设置的值为显示自动切换间隔时间, 单位秒, 自动切换界面下, 手动切换也有效		
5	通信地址	8.8.8.8	1~247
	说明: 仪表地址, 多机通信时用于识别本机		
6	通信波特率	8.8.8.8	1200、2400、4800、9600、19200
	说明: 用于设定 RS485 通讯的波特率, 出厂预设值为 9600		
7	通信数据格式	8.8.8.8	8.8.8.8、8.8.8.8、8.8.8.8、8.8.8.8
	说明: 8.8.8.8 无校验位 8 个数据位 1 个停止位、8.8.8.8 奇校验 8 个数据位 1 个停止位、		

	8.8.8.8偶校验 8 个数据位 1 个停止位、8.8.8.8无校验位 8 个数据位 2 个停止位	
8	电能清 0	8.8.8.8 8.8.8.8
	说明: 8.8.8.8 电能数据清 0, 8.8.8.8 电能数据不变	
9	LCD 背光开启时间	8.8.8.8 0~9999
	说明: 0 为 LCD 背光常开; 1~9999 背光开启时间, 单位为秒	
10	菜单进入密码	8.8.8.8 0~9999
	说明: 设置进入菜单的密码, 密码预设值为 1111	
11	继电器 1 控制项	8.8.8.8 0~255
	说明: 0 为遥控, 其它设置值见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单显示)	
12	继电器 1 下限报警值	8.8.8.8 0~9999
	说明: 见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单显示)	
13	继电器 1 上限报警值	8.8.8.8 0~9999
	说明: 见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单显示)	
14	继电器 1 报警回差值	8.8.8.8 0~9999
	说明: 见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单显示)	
15	继电器 1 报警延时值	8.8.8.8 0~9999
	说明: 单位为秒, 详细说明见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单)	
16	继电器 2 控制项	8.8.8.8 0~255
	说明: 0 为遥控, 其它设置见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单)	
17	继电器 2 下限报警值	8.8.8.8 0~9999
	说明: 见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单)	
18	继电器 2 上限报警值	8.8.8.8 0~9999
	说明: 见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单)	
19	继电器 2 报警回差值	8.8.8.8 0~9999
	说明: 见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单)	
20	继电器 2 报警延时值	8.8.8.8 0~9999
	说明: 单位为秒, 详细说明见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单)	
21	继电器 3 控制项	8.8.8.8 0~255
	说明: 0 为遥控, 其它设置见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单)	
22	继电器 3 下限报警值	8.8.8.8 0~9999
	说明: 见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单)	
23	继电器 3 上限报警值	8.8.8.8 0~9999
	说明: 见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单)	
24	继电器 3 报警回差值	8.8.8.8 0~9999
	说明: 见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单)	
25	继电器 3 报警延时值	8.8.8.8 0~9999
	说明: 单位为秒, 详细说明见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单)	
26	继电器 4 控制项	8.8.8.8 0~255
	说明: 0 为遥控, 其它设置见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单)	
27	继电器 4 下限报警值	8.8.8.8 0~9999
	说明: 见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单)	
28	继电器 4 上限报警值	8.8.8.8 0~9999
	说明: 见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单)	
29	继电器 4 报警回差值	8.8.8.8 0~9999

	说明：见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单)	
30	继电器 4 报警延时值	0~9999
	说明：单位为秒，详细说明见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单)	
31	变送输出 1 控制项	0~255
	说明：0 为遥控，其它设置见变送输出操作说明(无此功能时无这项菜单)	
32	变送输出 1 上限对应值	0~9999
	说明：见变送输出操作说明(无此功能时无这项菜单)	
33	变送输出 2 控制项	0~255
	说明：0 为遥控，其它设置见变送输出操作说明(无此功能时无这项菜单)	
34	变送输出 2 上限对应值	0~9999
	说明：见变送输出操作说明(无此功能时无这项菜单)	
35	变送输出 3 控制项	0~255
	说明：0 为遥控，其它设置见变送输出操作说明(无此功能时无这项菜单)	
36	变送输出 3 上限对应值	0~9999
	说明：见变送输出操作说明(无此功能时无这项菜单)	
37	变送输出 4 控制项	0~255
	说明：见变送输出操作说明(无此功能时无这项菜单)	
38	变送输出 4 上限对应值	0~9999
	说明：0 为遥控，其它设置见变送输出操作说明(无此功能时无这项菜单)	
39	复费率时段 1 费率	0~3
	说明：0、尖；1、峰；2、平；3、谷	
40	复费率时段 1 时间	
	说明：小数点前面 2 位设置时，范围 0~23；小数点后面 2 位设置分，范围 0~59	
41	复费率时段 2 费率	0~3
	说明：0、尖；1、峰；2、平；3、谷	
42	复费率时段 2 时间	
	说明：小数点前面 2 位设置时，范围 0~23；小数点后面 2 位设置分，范围 0~59	
43	复费率时段 3 费率	0~3
	说明：0、尖；1、峰；2、平；3、谷	
44	复费率时段 3 时间	
	说明：小数点前面 2 位设置时，范围 0~23；小数点后面 2 位设置分，范围 0~59	
45	复费率时段 4 费率	0~3
	说明：0、尖；1、峰；2、平；3、谷	
46	复费率时段 4 时间	
	说明：小数点前面 2 位设置时，范围 0~23；小数点后面 2 位设置分，范围 0~59	
47	复费率时段 5 费率	0~3
	说明：0、尖；1、峰；2、平；3、谷	
48	复费率时段 5 时间	
	说明：小数点前面 2 位设置时，范围 0~23；小数点后面 2 位设置分，范围 0~59	
49	复费率时段 6 费率	0~3
	说明：0、尖；1、峰；2、平；3、谷	
50	复费率时段 6 时间	
	说明：小数点前面 2 位设置时，范围 0~23；小数点后面 2 位设置分，范围 0~59	
51	复费率时段 7 费率	0~3

	说明：0、尖；1、峰；2、平；3、谷		
52	复费率时段 7 时间	8.8.8.8	
	说明：小数点前面 2 位设置时，范围 0~23；小数点后面 2 位设置分，范围 0~59		
53	复费率时段 8 费率	8.8.8.8	0~3
	说明：0、尖；1、峰；2、平；3、谷		
54	复费率时段 8 时间	8.8.8.8	
	说明：小数点前面 2 位设置时，范围 0~23；小数点后面 2 位设置分，范围 0~59		
55	复费率时段 9 费率	8.8.8.8	0~3
	说明：0、尖；1、峰；2、平；3、谷		
56	复费率时段 9 时间	8.8.8.8	
	说明：小数点前面 2 位设置时，范围 0~23；小数点后面 2 位设置分，范围 0~59		
57	复费率时段 10 费率	8.8.8.8	0~3
	说明：0、尖；1、峰；2、平；3、谷		
58	复费率时段 10 时间	8.8.8.8	
	说明：小数点前面 2 位设置时，范围 0~23；小数点后面 2 位设置分，范围 0~59		
59	复费率时段 11 费率	8.8.8.8	0~3
	说明：0、尖；1、峰；2、平；3、谷		
60	复费率时段 11 时间	8.8.8.8	
	说明：小数点前面 2 位设置时，范围 0~23；小数点后面 2 位设置分，范围 0~59		
61	复费率时段 12 费率	8.8.8.8	0~3
	说明：0、尖；1、峰；2、平；3、谷		
62	复费率时段 12 时间	8.8.8.8	
	说明：小数点前面 2 位设置时，范围 0~23；小数点后面 2 位设置分，范围 0~59		
63	需量清 0	8.8.8.8	8.8.8.8、8.8.8.8
	说明：8.8.8.8 需量数据清 0，8.8.8.8 需量数据不变		
65	通信地址	8.8.8.8	1~247
	说明：第二路 RS485 通信，仪表地址，多机通信时用于识别本机		
66	通信波特率	8.8.8.8	1200、2400、4800、9600、19200
	说明：第二路 RS485 通信，用于设定 RS485 通讯的波特率，出厂预设值为 9600		
67	通信数据格式	8.8.8.8	8.8.8.8、8.8.8.8、8.8.8.8、8.8.8.8
	说明：第二路 RS485 通信，8.8.8.8 无校验位 8 个数据位 1 个停止位、8.8.8.8 奇校验 8 个数据位 1 个停止位、8.8.8.8 偶校验 8 个数据位 1 个停止位、8.8.8.8 无校验位 8 个数据位 2 个停止位		
退出	保存参数修改值选择	8.8.8.8	8.8.8.8、8.8.8.8
	说明：8.8.8.8 保存参数修改值，8.8.8.8 以前参数值不变		

4. 3. 2 当前时间设置(长按“◀”键 3 秒进入)

序号	序号内容说明	显示	范围
进入	进入菜单密码	8.8.8.8	0000~9999
	说明：输入进入菜单的密码，只有密码正确才能进入菜单，出厂预设值为 1111		
1	年，月设置	8.8.8.8	
	说明：小数点前面 2 位设置年，后面 2 位设置月。年设置只设置后二位，例如设置 2014 年，只用把年设置成 14		
2	日，时设置	8.8.8.8	
	说明：小数点前面 2 位设置日，后面 2 位设置时		

3	分, 秒设置	8.8.8.8	
	说明: 小数点前面 2 位设置分, 后面 2 位设置秒		
退出	保存参数修改值选择	9.8.8.8	8.8.8.8、8.8.8.8
	说明: 8.8.8.8 保存参数修改值, 8.8.8.8 以前参数值不变		

五、面板说明与测量信息显示

5.1 测量信息

测量电网中的电量参数有: U_a 、 U_b 、 U_c (相电压); U_{ab} 、 U_{bc} 、 U_{ca} (线电压); I_a 、 I_b 、 I_c (电流); P_a 、 P_b 、 P_c 、 P_s (每相有功功率和总有功功率); Q_a 、 Q_b 、 Q_c 、 Q_s (每相无功功率和总无功功率); PF_a 、 PF_b 、 PF_c 、 PF_s (每相功率因数和总功率因数); S_a 、 S_b 、 S_c 、 S_s (每相视在功率和总视在功率); F (频率)以及有功(无功)电能; 复费率电能; 三相电压谐波含量; 三相电流谐波含量, 所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中, 通过仪表的 RS485 通讯接口可访问采集这些数据。

5.2 显示面板(通过“▲”和“▼”键进行显示页面切换)

5.2.1 LCD 型显示面板

页面	内容	说明
1 三相电 压、频率		<p>前三排 a、b、c 显示相电压 U_a、U_b、U_c 或 ab、bc、ca 显示线电压 U_{ab}、U_{bc}、U_{ca}, 单位为 V。左图中 $U_a=220.0V$、$U_b=220.0V$、$U_c=220.0V$。在三相四线输入时, 通过按“◀”键进行相电压与线电压切换显示。第四排显示频率 $F=50.00Hz$。</p> <p>DI 框内的 4 路开关, 分别指示 4 路开关量输入的状态; DO 框内的 4 路开关, 分别指示 4 路开关量输出的状态。</p> <p>最下排显示电能信息, 当前显示为吸收有功电能 5732.46 kWh。通过按“SET”键进行切换显示总、尖、峰、平、谷吸收有功电能, 总、尖、峰、平、谷释放有功电能, 总、尖、峰、平、谷感性无功电能, 总、尖、峰、平、谷容性无功电能。电能显示部分, 在其它显示页面下的操作相同。IMP 表示吸收有功电能, EXP 表示释放有功电能, \sim 表法感性无功电能, \perp 表示容性无功电能。</p>
2 三相电 流、频率		<p>前三排 a、b、c 分别显示电流 I_a、I_b、I_c 单位为 A。左图中 $I_a=5.000A$、$I_b=5.000A$、$I_c=5.000A$。第四排显示频率 $F=50.00Hz$。</p> <p>按“◀”键, 循环显示当前总电能、本月电能、上月电能、上上月电能。</p>


<p>3 总有功率、无功功率、视在功率、功率因数</p>		<p>前四排从上到下分别显示总有功率、总无功功率、总视在功率、总功率因数。无功功率、功率因数前有负号表示容性，无负号表示感性。</p> <p>按“◀”键，循环显示当前总电能、本月电能、上月电能、上上月电能。</p>
<p>4 分相有功功率、总有功率</p>		<p>前三排 a、b、c 分别显示 A 相、B 相、C 相有功功率；第四排显示总有功率。单位为 kW。在三相三线输入时无此显示界面。</p> <p>按“◀”键，循环显示当前总电能、本月电能、上月电能、上上月电能。</p>
<p>5 分相无功功率、总无功功率</p>		<p>前三排 a、b、c 分别显示 A 相、B 相、C 相无功功率；第四排显示总无功功率。单位为 kVar。在三相三线输入时无此显示界面。无功功率前有负号表示容性，无负号表示感性。</p> <p>按“◀”键，循环显示当前总电能、本月电能、上月电能、上上月电能。</p>
<p>6 分相视在功率、总视在功率</p>		<p>前三排 a、b、c 分别显示 A 相、B 相、C 相视在功率；第四排显示总视在功率。单位为 kVA。在三相三线输入时无此显示界面。</p> <p>按“◀”键，循环显示当前总电能、本月电能、上月电能、上上月电能。</p>
<p>7 分相功率因数、总功率因数</p>		<p>前三排 a、b、c 分别显示 A 相、B 相、C 相功率因数；第四排显示总功率因数。在三相三线输入时无此显示界面。功率因数前有负号表示容性，无负号表示感性。</p> <p>按“◀”键，循环显示当前总电能、本月电能、上月电能、上上月电能。</p>

8 三相电压 谐波含量		前三排 a、b、c 分别显示三相电压总谐波含量。按“◀”键，循环显示电压总谐波含量、偶次谐波含量、奇次谐波含量和 2~31 分次谐波含量。当前界面显示为三相电压的偶次谐波含量。EVEN 指示为偶次谐波，ODD 指示为奇次谐波，第四排指示谐波次，无指示表明为总谐波含量。
9 三相电流 谐波含量		前三排 a、b、c 分别显示三相电流总谐波含量。按“◀”键，循环显示电流总谐波含量、偶次谐波含量、奇次谐波含量和 2~31 分次谐波含量。当前界面显示为三相电流的 3 次谐波含量。EVEN 指示为偶次谐波，ODD 指示为奇次谐波，第四排指示谐波次，无指示表明为总谐波含量。
10 系统时间		第一排显示年，第二排小数点前表示月，小数点后表示日，第三排小数点前表示时，小数点后表时分，第四排表示秒，左图中的显示时间为 2014 年 04 月 30 日 16 时 07 分 25 秒。按“◀”键，循环显示当前总电能、本月电能、上月电能、上上月电能。当本月，上月，上上月都无显示时，表示显示为当前总电能。
11 最大需量 记录		第一排显示最大有功功率需量，第二排显示最大无功功率需量，第三排显示最大视在功率需量。按“◀”键，循环显示最大有功功率需量及发生时间，最大无功功率需量及发生时间，最大视在功率分量及发生时间(第一排显示最大功率需量，第二排显示显示时间年，第三排小数点前后分别显示月，日，第四排小数点前后分别显示时，分)。

5. 2. 2 LED 型显示面板

页面	内容	说明
1 三相电压		显示电压 U_a 、 U_b 、 U_c (3 相 4 线)或 U_{ab} 、 U_{bc} 、 U_{ca} (3 相 3 线)，单位为 V，在 K 指示灯亮的情况下为 KV。左图中 $U_a=220.0V$ 、 $U_b=220.0V$ 、 $U_c=220.0V$ 。在三相四线输入时，通过按“◀”键进行相电压与线电压切换显示。

2 三相电流		显示 3 相电流 I_a 、 I_b 、 I_c 单位为 A。左图中 $I_a=5.000A$ 、 $I_b=5.000A$ 、 $I_c=5.000A$ 。
3 有功功率、无功功率、功率因数		显示有功功率 P、无功功率 Q、功率因数 PF。左图中 $P=2.857KW$ 、 $Q=1.650KVar$ 、 $PF=0.866$ 。功率因数最高位指示当前无功是感性还是容性。 0.866 表示感性，值为 0.866； 0.866 表示容性，值为 0.866。
4 频率、开关量输入输出		第一排显示频 $Freq=50.00Hz$ ；第二排从右到左分别对应 1、2、3、4 路开关量输出，开关量输出导通对应的位显示为 1，不导通，对应的位显示为 0；第三排从右到左分别对应 1、2、3、4 路开关量输入，开关量输入导通对位显示为 1，不导通，对应的显示为 0。
5 有功电能		显示有功电能值，第 2 排数码管是高 4 位，第 3 排是低 4 位，形成一个 8 位值。左图表示正向有功电能值为 300.00KW h。按“SET”键可切换显示负向有功电能值。第一排 0.0000 指示显示为正向有功电能， 0.0000 指示显示为负向有功电能。
6 无功电能		显示无功电能值，第 2 排数码管是高 4 位，第 3 排是低 4 位，形成一个 8 位值。左图表示感性无功电能值为 50.48KVar h。按“SET”键可切换显示容性无功电能值。第一排 0.0000 指示显示为感性无功电能， 0.0000 指示显示为容性无功电能。
7 电压谐波		显示各相电压总谐波含量，第一排指示当前显示为谐波，第二排指当前显示的是那相电压，第三排为显示的谐波含量值。左图表示 A 相电压总谐波含量为 2.80%。按“◀”键可切换显示 A 相、B 相、C 相电压总谐波含量。第二排 0.0000 、 0.0000 、 0.0000 分别表示显示为 A 相、B 相、C 相电压总谐波含量

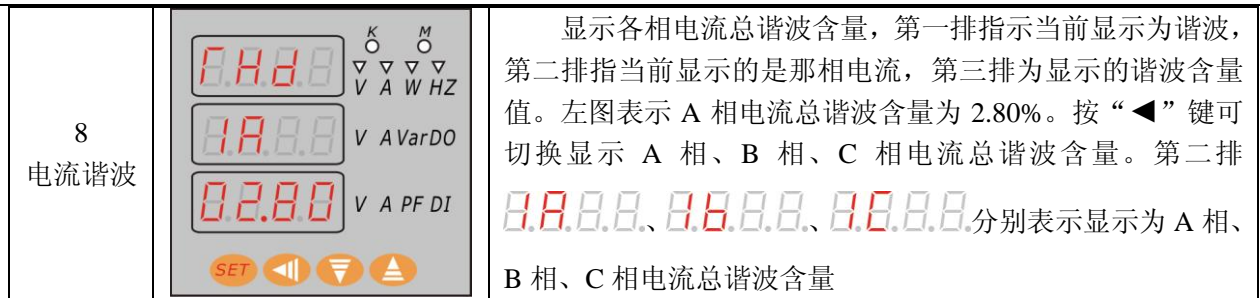

六、复费率设置

复费率把一天最多可分为 12 个时段，每个时段有 4 种费率可选。

如果把一天分成 7 个段：6:00~8:30，8:30~12:00，12:00~13:30，13:30~18:00，18:00~20:00，20:00~22:00，22:00~6:00。这样就要设置 7 个时段，分别是：06:00，08:30，12:00，13:30，18:00，20:00，22:00。每个时段号执行对应的费率。

本表有 4 种费率，分别是尖、峰、平、谷，对应的费率号是：0、1、2、3；

上面 7 个时段加上费率号后，如下

06:00 02，08:30 00，12:00 02，13:30 00，18:00 01，20:00 02，22:00 03

06:00 02：表示 06:00 后，08:30 前执行的是平费率；

08:30 00：表示 08:30 后，12:00 前执行的是尖费率；

12:00 02：表示 12:00 后，13:30 前执行的是平费率；

13:30 00：表示 13:30 后，18:00 前执行的是尖费率；

18:00 01：表示 18:00 后，20:00 前执行的是峰费率；

20:00 02：表示 20:00 后，22:00 前执行的是平费率；

22:00 03：表示 22:00 后，06:00 前执行的是谷费率；

注意：后面的时段时间一定要大于前面时段时间，否则会出错；后面没有用到的段设置成和最后一个用到段相同的值。

七、功能模块

7. 1 RS485 通讯

7. 1. 1 物理层

(1) RS485 通讯接口，异步半双工模式。

(2) 通讯波特率 1200、2400、4800、9600、19200bps 可设置，出厂默认值为 9600bps。

(3) 字节传送格式：N81 无校验位、8 个数据位、1 个停止位；O81 奇校验、8 个数据位、1 个停止位；E81 偶校验、8 个数据位、1 个停止位；N82 无校验位、8 个数据位、2 个停止位。

7. 1. 2 通信协议 Modbus-RTU

本仪表提供串行异步半双工 RS485 通讯接口，采用标准 MODBUS-RTU 协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时连接多达 128 个网络仪表，每个网络仪表均可设定其通讯地址，通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线，线径不小于 0.5mm²。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境，推荐采用 T 型网络的连接方式，不建议采用星形或其他连接方式。

MODBUS 协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备(从机)，然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机。MODBUS 协议只允许在主机(PC, PLC 等)和终端设备之间通讯，而不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。

主机查询：查询消息帧包括设备地址、功能代码、数据信息码、校验码。地址码表明要选中的从机设备；功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能，例如功能代码 03 或 04 是要求从设备读寄存器并返回

它们的内容；数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息，校验码用来检验一帧信息的正确性，从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法，它采用 CRC16 的校验规则。

从机响应：如果从设备产生正常的回应，在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和 CRC16 校验码。数据信息码则包括了从设备收集的数据：像寄存器值或状态。如果有错误发生，我们约定是从机不进行响应。

数据帧的结构,即报文格式:

设备地址	功能代码	数据段	CRC16校验码
1个byte	1个byte	N个bytes	2个bytes

设备地址：由一个字节组成，在我们的系统中只使用了 1~247，其它地址保留。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应相应的查询。

功能代码：告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了本仪表所支持的功能代码及它们的功能。

功能代码	功能
01H	读继电器输出状态
02H	读开关量输入状态
03H/04H	读一个或多个寄存器的值
05H	遥控单个继电器动作
0FH	遥控多个继电器动作
10H	写一个或多个寄存器的值

数据段：包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。

校验码：CRC16 占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

7. 1. 3 通信报文举例：

(1) 读继电器输出状态(功能代码 01H)：4 路继电器的地址为 0~3

主机发数据帧：读 4 路继电器的输出状态。

地址	命令	起始继电器地址	继电器个数	校验码
01H	01H	00H,00H	00H,04H	9DH,C9H

仪表回应数据帧：继电器 1、3 处于导通，继电器 2、4 处于不导通

地址	命令	数据长度	数据段	校验码
01H	01H	01H	05H	91H,8BH

(2) 读开关量输入状态(功能代码 02H)：4 路开关量输入的地址为 0~3

主机发数据帧：读 4 路开关量输入状态。

地址	命令	起始开关量输入地址	开关量个数	校验码
01H	02H	00H,00H	00H,04H	79H,C9H

仪表回应数据帧：开关量 1、2 处于导通，开关量 3、4 处于不导通

地址	命令	数据长度	数据段	校验码
01H	02H	01H	03H	E1H,89H

(3) 读数据寄存器(功能代码 03H/04H)：

主机发数据帧：读三相电流值。

地址	命令	起始地址(高位在前)	寄存器数(高位在前)	校验码
01H	04H	00H,1AH	00H,03H	91H,CCH

仪表回应数据帧：Ia=5.000A、Ib=4.996A、Ic=4.980A

地址	命令	数据长度	数据段(6 字节)	校验码
----	----	------	-----------	-----

01H	04H	06H	13H,88H,13H,84H,13H,74H	CBH,95H
-----	-----	-----	-------------------------	---------

(4) 遥控单个继电器动作(功能代码 05H): 4 路继电器的地址为 0~3

主机发数据帧: 遥控继电器 2 导通

地址	命令	继电器地址	继电器动作值	校验码
01H	05H	00H,01H	FFH,00H	DDH,FAH

仪表回应数据帧:

地址	命令	继电器地址	继电器动作值	校验码
01H	05H	00H,01H	FFH,00H	DDH,FAH

(5) 遥控多个继电器动作(功能代码 0FH): 4 路继电器的地址为 0~3

主机发数据帧: 设置继电器 1、3 处于导通, 继电器 2、4 处于不导通状态

地址	命令	起始继电器地址	继电器个数	数据字节数	继电器动作值	校验码
01H	0FH	00H,00H	00H,04H	01H	04H	3FH,55H

仪表回应数据帧:

地址	命令	起始继电器地址	继电器个数	校验码
01H	0FH	00H,00H	00H,04H	54H,08H

(6) 写数据寄存器(功能代码 10H):

主机发数据帧: 设置电流变比 CT=300, 电压变比 PT=100。

地址	命令	起始地址	寄存器数	数据字节数	数据段	校验码
01H	10H	00H,02H	00H,02H	04H	00H,64H,01H,2CH	33H,E4H

仪表回应数据帧:

地址	命令	起始地址	寄存器数	校验码
01H	10H	00H,02H	00H,02H	E0H,08H

7. 1. 4 Modbus 通信寄存器地址表

属性: R/W 表示可读可写, R 表示只读。

地址	项目描述	数据类型	属性	说明
0	进入菜单密码	Short	R/W	范围:0~9999
1	电参量显示方式	Short	R/W	高字节, 参见菜单设置该项说明
	输入信号接线方式			低字节, 0:三相三线, 1:三相四线
2	电压变比 PT	Short	R/W	范围:1~9999
3	电流变比 CT	Short	R/W	范围:1~9999
4	通信地址	Short	R/W	高字节, 范围:1~247
	通信波特率			低字节, 0:1200bps~4:19200bps
5	通信数据格式	Short	R/W	0:N81、1:O81、2:E81、3:N82
6	LCD 背光开启时间	Short	R/W	0~9999
16	电能数据清 0	Short	R/W	此寄存器写入 55AAH 所有电能数据清 0, 写入其它值, 无影响
17	需量数据清 0	Short	R/W	此寄存器写入 55AAH 所有需量数据清 0, 写入其它值, 无影响
18	清空 SOE 事件记录	Short	R/W	此寄存器写入 55AAH 所有需量数据清 0, 写入其它值, 无影响
19	开关输入口状态	Short	R	见表后说明(1)
	继电器输出状态		R/W	见表后说明(1)
20	A 相电压	Short	R	见表后说明(2)
21	B 相电压	Short	R	见表后说明(2)

22	C 相电压	Short	R	见表后说明(2)
23	AB 相线电压	Short	R	见表后说明(2)
24	CA 相线电压	Short	R	见表后说明(2)
25	BC 相线电压	Short	R	见表后说明(2)
26	A 相电流	Short	R	见表后说明(3)
27	B 相电流	Short	R	见表后说明(3)
28	C 相电流	Short	R	见表后说明(3)
29	功率、功率因数符号位	Short	R	见表后说明(4)
30	A 相有功功率	Short	R	见表后说明(5)
31	B 相有功功率	Short	R	见表后说明(5)
32	C 相有功功率	Short	R	见表后说明(5)
33	总有功功率	Short	R	见表后说明(5)
34	A 相无功功率	Short	R	见表后说明(5)
35	B 相无功功率	Short	R	见表后说明(5)
36	C 相无功功率	Short	R	见表后说明(5)
37	总无功功率	Short	R	见表后说明(5)
38	A 相视在功率	Short	R	见表后说明(5)
39	B 相视在功率	Short	R	见表后说明(5)
40	C 相视在功率	Short	R	见表后说明(5)
41	总视在功率	Short	R	见表后说明(5)
42	A 相功率因数	Short	R	见表后说明(6)
43	B 相功率因数	Short	R	见表后说明(6)
44	C 相功率因数	Short	R	见表后说明(6)
45	总功率因数	Short	R	见表后说明(6)
46	频率	Short	R	见表后说明(7)
47~48	正有功电能(整数部分)	Long	R/W	见表后说明(8)
49	正有功电能(小数部分)	Short	R/W	见表后说明(8)
50~51	负有功电能(整数部分)	Long	R/W	见表后说明(8)
52	负有功电能(小数部分)	Short	R/W	见表后说明(8)
53~54	感性无功电能(整数部分)	Long	R/W	见表后说明(8)
55	感性无功电能(小数部分)	Short	R/W	见表后说明(8)
56~57	容性无功电能(整数部分)	Long	R/W	见表后说明(8)
58	容性无功电能(小数部分)	Short	R/W	见表后说明(8)
59~60	总有功电能	Long	R/W	二次侧电能, 3 位小数点
61~62	A 相总有功电能	Long	R/W	二次侧电能, 3 位小数点
63~64	B 相总有功电能	Long	R/W	二次侧电能, 3 位小数点
65~66	C 相总有功电能	Long	R/W	二次侧电能, 3 位小数点
67~68	总无功电能	Long	R/W	二次侧电能, 3 位小数点
69~70	A 相总无功电能	Long	R/W	二次侧电能, 3 位小数点
71~72	B 相总无功电能	Long	R/W	二次侧电能, 3 位小数点
73~74	C 相总无功电能	Long	R/W	二次侧电能, 3 位小数点
75	三相电流矢量和	Short	R	见表后说明(3)
76	三相电压矢量和	Short	R	见表后说明(2)
77	三相电压相序	Short	R	0:正序; 1:逆序

78	温度测量值	Short	R	有符号短整数，保留 1 位小数
212	继电器 1 控制项	Short	R/W	范围:0~255
213	继电器 1 下限报警值	Short	R/W	范围:0~9999
214	继电器 1 上限报警值	Short	R/W	范围:0~9999
215	继电器 1 报警回差值	Short	R/W	范围:0~9999
216	继电器 1 报警延时值	Short	R/W	范围:0~9999
217	继电器 2 控制项	Short	R/W	范围:0~255
218	继电器 2 下限报警值	Short	R/W	范围:0~9999
219	继电器 2 上限报警值	Short	R/W	范围:0~9999
220	继电器 2 报警回差值	Short	R/W	范围:0~9999
221	继电器 2 报警延时值	Short	R/W	范围:0~9999
222	继电器 3 控制项	Short	R/W	范围:0~255
223	继电器 3 下限报警值	Short	R/W	范围:0~9999
224	继电器 3 上限报警值	Short	R/W	范围:0~9999
225	继电器 3 报警回差值	Short	R/W	范围:0~9999
226	继电器 3 报警延时值	Short	R/W	范围:0~9999
227	继电器 4 控制项	Short	R/W	范围:0~255
228	继电器 4 下限报警值	Short	R/W	范围:0~9999
229	继电器 4 上限报警值	Short	R/W	范围:0~9999
230	继电器 4 报警回差值	Short	R/W	范围:0~9999
231	继电器 4 报警延时值	Short	R/W	范围:0~9999
236	变送输出 1 控制项	Short	R/W	范围:0~255
237	变送输出 1 上限值	Short	R/W	范围:0~9999
238	变送输出 2 控制项	Short	R/W	范围:0~255
239	变送输出 2 上限值	Short	R/W	范围:0~9999
240	变送输出 3 控制项	Short	R/W	范围:0~255
241	变送输出 3 上限值	Short	R/W	范围:0~9999
242	变送输出 4 控制项	Short	R/W	范围:0~255
243	变送输出 4 上限值	Short	R/W	范围:0~9999
252	变送输出 1 输出值	Short	R/W	范围:0~9999(对应 0-20mA 或 0-5 V)，当变送输出项设置为 0 时，可写入值控制对应的变送输出，读为当前变送输出的值
253	变送输出 2 输出值	Short	R/W	
254	变送输出 3 输出值	Short	R/W	
255	变送输出 4 输出值	Short	R/W	
256	A 相电压总谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
257	B 相电压总谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
258	C 相电压总谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
259	A 相电压奇次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
260	B 相电压奇次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
261	C 相电压奇次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
262	A 相电压偶次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
263	B 相电压偶次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
264	C 相电压偶次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
265	A 相电流总谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
266	B 相电流总谐波含量	Short	R	见表后说明(9)

267	C 相电流总谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
268	A 相电流奇次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
269	B 相电流奇次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
270	C 相电流奇次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
271	A 相电流偶次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
272	B 相电流偶次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
273	C 相电流偶次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
274~303	A 相电压 2~31 次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
304~333	B 相电压 2~31 次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
334~363	C 相电压 2~31 次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
364~393	A 相电流 2~31 次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
394~423	B 相电流 2~31 次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
424~453	C 相电流 2~31 次谐波含量	Short	R	见表后说明(9)
454	A 相电压波峰系数	Short	R	3 位小数点
455	B 相电压波峰系数	Short	R	3 位小数点
456	C 相电压波峰系数	Short	R	3 位小数点
457	A 相电流 K 系数	Short	R	2 位小数点
458	B 相电流 K 系数	Short	R	2 位小数点
459	C 相电流 K 系数	Short	R	2 位小数点
460	A 相电话波形因子	Short	R	2 位小数点
461	B 相电话波形因子	Short	R	2 位小数点
462	C 相电话波形因子	Short	R	2 位小数点
472	零序电压	Short	R	二次侧值, 1 位小数点
473	正序电压	Short	R	二次侧值, 1 位小数点
474	负序电压	Short	R	二次侧值, 1 位小数点
475	电压不平衡度	Short	R	1 位小数点
476	零序电流	Short	R	二次侧值, 3 位小数点
477	正序电流	Short	R	二次侧值, 3 位小数点
478	负序电流	Short	R	二次侧值, 3 位小数点
479	电流不平衡度	Short	R	1 位小数点
512	年	Short	R/W	当前系统时间
513	月	Short	R/W	
514	日	Short	R/W	
515	时	Short	R/W	
516	分	Short	R/W	
517	秒	Short	R/W	
518~520	复费率时段 1	Short	R/W	复费率信息分为 12 个时段、四种费率, 每个时段占用三个寄存器: 第一个寄存器为时、第二个寄存器为分、第三个寄存器为费率; 四种费率分别为: 0—尖、1—峰、2—平、3—谷。
521~523	复费率时段 2	Short	R/W	
524~526	复费率时段 3	Short	R/W	
527~529	复费率时段 4	Short	R/W	
530~532	复费率时段 5	Short	R/W	
533~535	复费率时段 6	Short	R/W	
536~538	复费率时段 7	Short	R/W	
539~541	复费率时段 8	Short	R/W	

542~544	复费率时段 9	Short	R/W	
545~547	复费率时段 10	Short	R/W	
548~550	复费率时段 11	Short	R/W	
551~553	复费率时段 12	Short	R/W	
554~555	总正向有功尖电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
556~557	总负向有功尖电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
558~559	总感性无功尖电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
560~561	总容性无功尖电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
562~563	总正向有功峰电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
564~565	总负向有功峰电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
566~567	总感性无功峰电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
568~569	总容性无功峰电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
570~571	总正向有功平电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
572~573	总负向有功平电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
574~575	总感性无功平电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
576~577	总容性无功平电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
578~579	总正向有功谷电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
580~581	总负向有功谷电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
582~583	总感性无功谷电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
584~585	总容性无功谷电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
586~587	总正向有功总电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
588~589	总负向有功总电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
590~591	总感性无功总电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
592~593	总容性无功总电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
594~595	本月正向有功尖电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
596~597	本月负向有功尖电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
598~599	本月感性无功尖电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
600~601	本月容性无功尖电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
602~603	本月正向有功峰电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
604~605	本月负向有功峰电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
606~607	本月感性无功峰电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
608~609	本月容性无功峰电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
610~611	本月正向有功平电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
612~613	本月负向有功平电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
614~615	本月感性无功平电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
616~617	本月容性无功平电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
618~619	本月正向有功谷电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
620~621	本月负向有功谷电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
622~623	本月感性无功谷电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
624~625	本月容性无功谷电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
626~627	本月正向有功总电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
628~629	本月负向有功总电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
630~631	本月感性无功总电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点
632~633	本月容性无功总电能	Long	R	二次侧电能, 3 位小数点

634~635	上月正向有功尖电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
636~637	上月负向有功尖电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
638~639	上月感性无功尖电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
640~641	上月容性无功尖电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
642~643	上月正向有功峰电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
644~645	上月负向有功峰电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
646~647	上月感性无功峰电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
648~649	上月容性无功峰电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
650~651	上月正向有功平电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
652~653	上月负向有功平电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
654~655	上月感性无功平电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
656~657	上月容性无功平电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
658~659	上月正向有功谷电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
660~661	上月负向有功谷电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
662~663	上月感性无功谷电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
664~665	上月容性无功谷电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
666~667	上月正向有功总电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
668~669	上月负向有功总电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
670~671	上月感性无功总电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
672~673	上月容性无功总电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
674~675	上上月正向有功尖电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
676~677	上上月负向有功尖电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
678~679	上上月感性无功尖电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
680~681	上上月容性无功尖电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
682~683	上上月正向有功峰电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
684~685	上上月负向有功峰电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
686~687	上上月感性无功峰电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
688~689	上上月容性无功峰电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
690~691	上上月正向有功平电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
692~693	上上月负向有功平电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
694~695	上上月感性无功平电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
696~697	上上月容性无功平电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
698~699	上上月正向有功谷电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
700~701	上上月负向有功谷电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
702~703	上上月感性无功谷电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
704~705	上上月容性无功谷电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
706~707	上上月正向有功总电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
708~709	上上月负向有功总电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
710~711	上上月感性无功总电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
712~713	上上月容性无功总电能	Long	R	二次侧电能, 3位小数点
768	最大有功功率需量	Short	R	二次侧值, 1位小数
769~773	有功功率需量发生时间	Short	R	年, 月, 日, 时, 分
774	最大无功功率需量	Short	R	二次侧值, 1位小数
775~779	无功功率需量发生时间	Short	R	年, 月, 日, 时, 分

780	最大视在功率需量	Short	R	二次侧值, 1 位小数
781~785	视在功率需量发生时间	Short	R	年, 月, 日, 时, 分
1024	SOE 记录数量	Short	R	
1025~1031	SOE 事件记录 1	Short	R	事件记录的第 1 个寄存器为发生的事件: 高字节 0~3 分别表示开关量输入(DI)1~4, 高字节 16~19 分别表示开关输出(DO)1~4, 低字节为 1 表示开关量输入分开或开关量输出无动作, 低字节为 2 表示开关量输入闭合或开关量输出动作; 第 2~7 个寄存器分别表示发生事件的年, 月, 日, 时, 分, 秒。
1032~1038	SOE 事件记录 2	Short	R	
1039~1045	SOE 事件记录 3	Short	R	
1046~1052	SOE 事件记录 4	Short	R	
1053~1059	SOE 事件记录 5	Short	R	
1060~1066	SOE 事件记录 6	Short	R	
1067~1073	SOE 事件记录 7	Short	R	
1074~1080	SOE 事件记录 8	Short	R	
1081~1087	SOE 事件记录 9	Short	R	
1088~1094	SOE 事件记录 10	Short	R	
1095~1101	SOE 事件记录 11	Short	R	
1102~1108	SOE 事件记录 12	Short	R	
1109~1115	SOE 事件记录 13	Short	R	
1116~1122	SOE 事件记录 14	Short	R	
1123~1129	SOE 事件记录 15	Short	R	
1130~1136	SOE 事件记录 16	Short	R	
1137~1472	SOE 事件记录 17~64	Short	R	

说明:

(1) 开关输入口状态字节位 BIT0、BIT1、BIT2、BIT3 分别表示开关量输入口 1、2、3、4 的状态, 0 表示开关输入口处于断开状态, 1 表示开关输入口处于导通状态。写该字节对输入端口无影响。继电器输出状态字节, 在读时: 位 BIT0、BIT1、BIT2、BIT3 分别表示继电器 1、2、3、4 的输出状态, 0 表示继电器处于断开状态, 1 表示继电器处于导通状态; 在写时: 位 BIT4、BIT5、BIT6、BIT7 分别表示写继电器 1、2、3、4 的写使能状态, 1 表示写控制对应位的继电器允许, 0 表示不允许, 位 BIT0、BIT1、BIT2、BIT3 分别表示定控制继电器 1、2、3、4 的值, 1 表示控制对应位的继电器导通, 0 表示控制对应位的继电器断开, 只有当前继电器处于遥控操作模式, 同时写使能对应位为 1 时, 遥控操作才有效。

(2) 读出的电压为二次侧的电压值, 固定 1 位小数位, 二次侧的电压值=读出值/10, 一次侧的电压值=读出值×PT 变比/10。

(3) 读出的电流为二次侧的电流值, 固定 3 位小数位, 二次侧的电流值=读出值/1000, 一次侧的电流值=读出值×CT 变比/1000。

(4) 功率、功率因数符号位寄存器, 低字节的位 BIT0、BIT1、BIT2、BIT3、BIT4、BIT5、BIT6、BIT7 分别表示 A 相有功、B 相有功、C 相有功、总有功、A 相无功、B 相无功、C 相无功、总无功的符号位, 0 表示正, 1 表示负。高字节的位 BIT0、BIT1、BIT2、BIT3 分别表示 A 相功率因数、B 相功率因数、C 相功率因数、总功率因数的感性还是容性, 0 表示感性, 1 表示容性。

(5) 读出的功率为二次侧的功率值, 固定 1 位小数位, 二次侧的功率值=读出值/10, 一次侧的功率值=读出值×PT 变比×CT 变比/10。

(6) 功率因数固定 3 位小数位, 功率因数=读出值/1000。

(7) 频率固定 2 位小数位, 频率=读出值/100。


(8) 电能值由 3 个寄存器(Word0、Word1、Word2)组成, 前 2 个寄存器组成一个长整数, 表示整数部分的值, 后 1 个寄存器组成一个整数, 表示小数部分的值, 为 3 位的小数。电能值=Word0×65536 + Word1 + word2/1000, 单位为 KWh 或 KVarh。

(9) 谐波值固定为 2 位小数位, 举例: 读出的 A 相电压总谐波含量为 342, 实际的谐波含量为 3.42%。

7.2 电能计量与电能脉冲输出

多功能电力仪表提供双向有功、双向无功电能计量，2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。集电级开路光耦的电能脉冲实现有功电能和无功电能的远传，可采用远程的计算机终端、PLC、DI开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。所采用输出方式是电能的精度检验的方式(国家计量规程：标准表的脉冲误差比较方法)。

(1) 电器特性：脉冲采集接口的电路示意图如下图，采用光藕隔离集电集开路输出。



(2) 脉冲常数：3600 imp/kWh，其意义为：当仪表累积1kWh时脉冲输出个数为3600个，需要强调的是1kWh为电能的二次测电能数据，在PT、CT的情况下，相对的3600个脉冲数据对应1次测电能为1kWh×电压变比PT×电流变比CT。

(3) 应用举例：PLC终端使用脉冲计数装置，假定在时长为t的一段时间内采集脉冲个数为N个，仪表输入为：10kV/100V，400A/5A，则该时间段内仪表电能累积为： $N/3600 \times 100 \times 80$ 度电能。

7.3 继电器输出

继电器容量为AC250V/5A，DC30V/5A。

继电器输出模块有三种工作模式：电量报警方式、开关量控制方式和遥控方式，每路继电器可在编程操作中灵活地设置工作模式、报警项目、报警范围。

遥控功能：通过01H命令可以读继电器的输出状态，05H，0FH可控制继电器的输出状态。也可通过10H命令，向DO信息寄存器写入控制信息，可控制开关量输入口的通断，写入1对应的端口导通，写入0对应的端口关断。如写入二进制数00110001，表示1路开关量输出口导通，2路开关量输出口关断，3、4路继电器的输出无影响。要使用遥控功能，要将报警项参数设置为0，使用遥控功能。

在遥控模式，继电器工作在2种方式(自保持模式、脉冲模式)，当延时时间设为0时：工作在自保持模式；当延时时间设置不为0时：工作在脉冲模式，延时时间为脉冲继电器动作时间，当动作超过设定延时时间，继电器自动复位。


报警延时值指当电量报警方式或开关量控制方式时，满足报警条件持续设定的报警延时时间后，相应的继电器才会动作。

电量报警：设置要报警的电参量，报警方式(上限、下限或上下限)，下限报警值，上限报警值，报警回差值，当测量的电参量超过报警值的范围时，对应的开关输出口为导通状态，当测量的电参量回到正常范围时，开关输出口为断开。报警参数设置值为二次侧的值，在设置时，要把一次侧值转化为二次侧值来设置，对于电压，报警的设置值=报警值/PT变比，对于电流，报警的设置值=报警值/CT变比，对于功率，报警的设置值=报警值/(PT变比×CT变比)。编程举例：对于10KV/100V、400A/5A的仪表中，设置DO1为 $U_a > 11KV$ 报警，DO2为 $I_a > 400A$ 报警，其报警设置为：

类别	报警条件	继电器控制项	报警值
继电器 1	$U_a > 11KV$	65	110.0
继电器 2	$I_a > 400A$	71	5.000

开关量报警：开关量输出口受开关量输入口控制，可设置成开关量输入口导通控制输出口导通或开关量输入口断开控制输出口导通。

报警动作示意图：

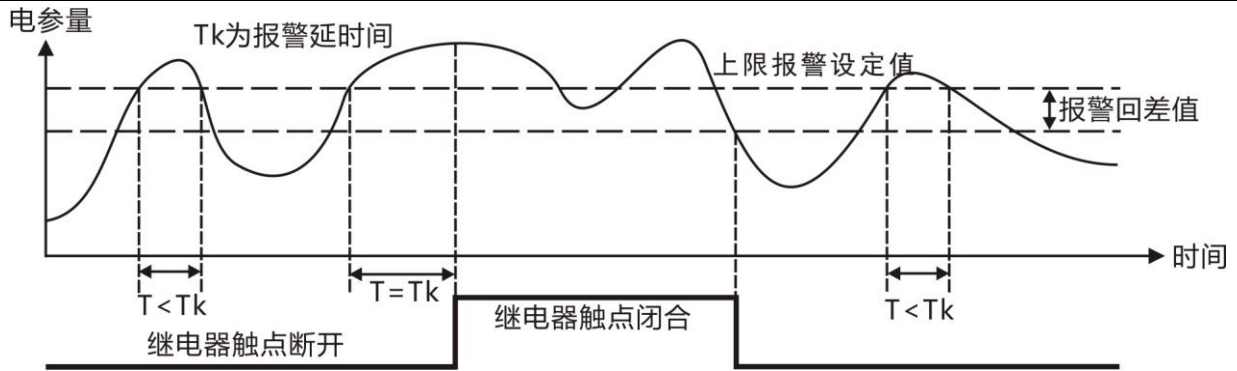
开关量输出项(变送输出项)对照表:

报警项设置为 0, 继电器处于遥控状态

项目	开关量输出			变送输出			
	下限报警 (开关量 输入导通 报警)	上限报警 (开关量 输入断开 报警)	上下 限报 警	0~20mA	4~20mA	0~10~20 mA	4~12~20 mA
Ua(A相电压)	1	65	129	1	65		
Ub(B相电压)	2	66	130	2	66		
Uc(C相电压)	3	67	131	3	67		
Uab(AB线电压)	4	68	132	4	68		
Ubc(BC线电压)	5	69	133	5	69		
Uca(CA线电压)	6	70	134	6	70		
Ia(A相电流)	7	71	135	7	71		
Ib(B相电流)	8	72	136	8	72		
Ic(C相电流)	9	73	137	9	73		
Pa(A相有功功率)	10	74	138	10	74	138	202
Pb(B相有功功率)	11	75	139	11	75	139	203
Pc(C相有功功率)	12	76	140	12	76	140	204
P(总有功功率)	13	77	141	13	77	141	205
Qa(A相无功功率)	14	78	142	14	78	142	206
Qb(B相无功功率)	15	79	143	15	79	143	207
Qc(C相无功功率)	16	80	144	16	80	144	208
Q(总无功功率)	17	81	145	17	81	145	209
Sa(A相视在功率)	18	82	146	18	82		
Sb(B相视在功率)	19	83	147	19	83		
Sc(C相视在功率)	20	84	148	20	84		
S(总视在功率)	21	85	149	21	85		
PFa(A相功率因数)	22	86	150	22	86	150	214
PFb(B相功率因数)	23	87	151	23	87	151	215
PFc(C相功率因数)	24	88	152	24	88	152	216
PF(总功率因数)	25	89	153	25	89	153	217
Freq(频率)	26	90	154	26	90	154	218
A相电压谐波含量	27	91	155	27	92		
B相电压谐波含量	28	92	156	28	92		
C相电压谐波含量	29	93	157	29	93		

A 相电流谐波含量	30	94	158	30	94		
B 相电流谐波含量	31	95	159	31	95		
C 相电流谐波含量	32	96	160	32	96		
Ua、Ub、Uc 同时监测	45	109	173				
Uab、Ubc、Uca 同时监测	46	110	174				
Ia、Ib、Ic 同时监测	47	111	175				
逆相总有功功率	48	112	176				
DI1(开关量输入 1)	49	113					
DI2(开关量输入 2)	50	114					
DI3(开关量输入 3)	51	115					
DI4(开关量输入 4)	52	116					

7. 4 开关量输入

开关量输入模块采用干结点开关信号输入方式，仪表内部配备+15V 的工作电源，无需外部供电，可用于监测如故障报警节点、分合闸状态、手车位置、电容补偿柜电容投入状态等，状态信息可以通过通讯接口远传至智能监控系统等，配合遥控/报警继电器功能可方便实现自动分合闸。开关量输入监测的状态可设置为继电器输出动作的条件，实现一些闭锁、互锁等功能。RS485 接口通过 02H 命令可以读取开关量输入接口状态。

7. 5 模拟量变送输出

多功能电力仪表提供 4 路模拟量变送输出功能，每一路都可选择 26 个电参量中的任何一个作为变送输出项，通过仪表本身的变送输出功能，实现电参量的模拟量变送输出功能(0~20mA、4~20mA、0~10~20mA 或 4~12~20mA)，其数量对应关系可任意设置。模拟量输出也可以设置为遥控状态，通过遥控设置变送的输出，变送输出低限对应遥控 0，变送输出高限对应遥控值 9999。

电气参数：输出 0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V，精度 0.5 级；负载电阻 < 500 Ω。

菜单中变送输出项用来设置 26 个电参量中那一个作为变送输出项，同时指出变送输出类型 0~20mA、4~20mA、0~10~20mA 或 4~12~20mA，变送输出项与电参量的关系请参见变送输出项对照表；变送输出范围用来设置变送输出高限 20mA 时对应的电参量的测量值，此处的测量值为二次侧值，一次侧值换算成二次侧值方法同继电器报警输出值的设置，请参见报警输出值的设置。功率因数变送输出固定为 0.500~1.000 对应 DC0~20mA 或 4~20mA。

0~10~20mA 或 4~12~20mA 为双向变送输出。对于频率双向变送输出，变送输出是以 50Hz 为中心点，如果设置值为 5.00Hz，对应的变送输出范围为 45.00Hz~50.00Hz~55.00Hz；对于有功功率(或无功功率)双向变送输出，如果设置值为 3300W，对应的变送输出范围为-3300W~0~+3300W；对于功率因数双向变送输出，对应的变送输出固定为 C0.500~1.000~L0.500。

7. 6 SOE 事件记录

提供最近 64 条开关量输入输出的 SOE 事件记录。一条 SOE 事件记录包含事件类型，事件发生的时间（年，月，日，时，分，秒）。通过 RS485 接口可以读出 SOE 事件记录。

7. 7 温度测量

提供一路温度测量，传感器采用 DS18B20，测量范围-40~120℃，精度 ±0.5℃。

八、用户选型

8.1 命名方式

ZH194G-①S②-③-④-D0⑤-DI⑥-A0⑦-⑧

- ① 仪表面板尺寸大小代号：120X120 面板为 2；96X96 面板为 9；80X80 面板为 3；72X72 面板为 A。
- ② 显示类型代号：LED 数码管显示为 4；LCD 液晶显示为 Y。
- ③ 谐波测量功能指示：带谐波测量功能为 H，不带此功能为空。
- ④ 复费率功能指示：带复费率测量功为 F，不带此功能为空。
- ⑤ 带开关量输出指示：指示带开关量输出的路数，无此功能为空，例如带 2 路开关量输出为 D02。
- ⑥ 带开关量输入指示：指示带开关量输入的路数，无此功能为空，例如带 4 路开关量输入为 DI4。
- ⑦ 带模拟量输出指示：指示带模拟量输出的路数，无此功能为空，例如带 3 路模拟量输出为 A03。
- ⑧ 带温度测量指示：指示是否带温度测量功能，带温度测量为 T，无些功能为空。

举例：要求测量谐波的 LCD 显示的多功能电力仪表，面板为 96X96，带 2 路开关量输出，2 路开关量输出。型号为：ZH194G-9SY-H-D02-DI2。

8.2 功能说明

需量只有带复费率测量功能有；波峰系数，电流 K 系数，电话波形因数等只有带谐波功能有；没有功能的显示界面不会显示。

用户如有特殊需要，可直接联系我们，提供特殊功求，规格定做。